

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«16» апреля 2026 г., 78260061000221424288

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» мая 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2604/010-78/77-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Санкт-Петербург, ул. средняя, дом 3, лит А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «16» апреля 2026 г., № 2604/010-78/77-ВО/Р, учетный номер проверки 78260061000221424288.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Гридасова Лариса Евгеньевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, ул Малая Карпатская, Дом 23 к. 2 литера А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7816011747, адрес регистрации юридического лица: 192289, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ КАРПАТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 23, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» мая 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «14» мая 2026 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Правообладателем объекта защиты- здания дошкольного образовательного учреждения, допускается эксплуатация системы передачи извещений о пожаре (технических средств, входящих в состав системы пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации — без проведения ежегодного испытания системы передачи

извещений о пожаре. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать работы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Техническая и исполнительная документация

2. Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» (противопожарные двери). п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать проведение работ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

техническая документация

3. В лестничной клетке № 1 для отделки стен применены материалы (масляная краска), для покрытия пола лестничной площадки плитка ПВХ . Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (НГ) для стен, (В2,Д3,Т2,РП 2) для пола п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134 табл. 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ППР в РФ . Место выявления нарушения: Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем НГ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем НГ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем НГ

4. В лестничной клетке № 2 для отделки стен применены материалы (масляная краска), для покрытия пола лестничной площадки плитка ПВХ . Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (НГ) для стен, (В2,Д3,Т2,РП 2) для пола п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134 табл. 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ППР в РФ . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

- Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем (В2,Д3,Т2,РП 2) для пола, НГ для стен.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем (В2,Д3,Т2,РП 2) для пола, НГ для стен.
5. ✓ В лестничной клетке № 3 для отделки стен применены материалы (масляная краска), для покрытия пола лестничной площадки плитка ПВХ. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (НГ) для стен, (В2,Д3,Т2,РП 2) для пола п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134 табл. 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ППР в РФ. Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
15.05.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д3, Т2, РП2 для пола, НГ для стен
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д3, Т2, РП2 для пола, НГ для стен
6. ✓ Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам системы общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапана с пределом огнестойкости не менее EI-30 в местах пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, с. 52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18 (б) СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116). Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
15.05.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
установить пожарные клапана
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Техническая и исполнительная документация
7. ✓ Групповые помещения (Радость (ч.п. 128,129,132 пом. 1-Н), Лучики (ч.п. 122,123,125 пом. 1-Н) на 2 этаже, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не имеют вторых эвакуационных выходов п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
15.05.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Техническая и исполнительная документация
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Техническая и исполнительная документация
8. ✓ В помещении 51 пом. 1-Н план ПИБ для отделки стен применены доски. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для стен Г1, В2, Д2,Т2 п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ, . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2, Т2 для стен и потолка.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2, Т2 для стен и потолка.

9. В групповой ячейке (часть пом. 145 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1. п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2, Т2 для стен и потолка.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2, Т2 для стен и потолка.

10. В групповой ячейке (часть пом. 4-5 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1. п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2, Т2 для стен и потолка

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2, Т2 для стен и потолка

11. В групповой ячейке (часть пом. 129, 132 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум), для отделки стен в спальном помещении применены обои. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1, для стен Г1, В2, Д2, Т2. п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ, . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2,

- Д2,Т2 для стен и потолка.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2,Т2 для стен и потолка.
12. ✓ В групповой ячейке (часть пом. 122 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум), для отделки стен применены обои. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1 п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ, . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 15.05.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2,Т2 для стен и потолка.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2,Т2 для стен и потолка.
13. В групповой ячейке (часть пом. 136 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1. п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ, . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 15.05.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2,Т2 для стен и потолка.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию подтверждающую показатели пожарной опасности не более, чем В2, Д2, Т2, РП1 для пола, Г1, В2, Д2,Т2 для стен и потолка.
14. ✓ На объекте защиты допущено размещение на пути эвакуации поста охраны (стол, стул, оборудование) на лестнице № 2 (центральная). п.16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 . Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
Срок устранения нарушения:
 15.05.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 организовать работы
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фото-, видеофиксация
15. ✗ Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений на наружные открытые лестницы менее 0,8 м (0,70 м) п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать проведение работ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото-, видеофиксация

16. Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений непосредственно наружу менее 1,2 м (0,70 м) п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать проведение работ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото-, видеофиксация

17. Помещения подвала не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 52, п. 2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 таб. 2 СП 3.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; Место выявления нарушения: Здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

15.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Техническая и исполнительная документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Техническая и исполнительная документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнения которых является обязательным и соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (главный государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Писяев Олег Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

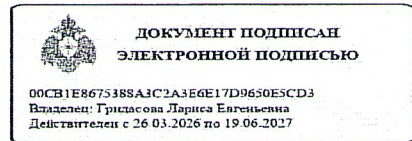

подпись

Гридасова Лариса Евгеньевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность, должностного лица, непосредственно подготавлившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Подпись) Шихов С.С. 26.03.2026

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица при уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«18» часов «00» минут 2026г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

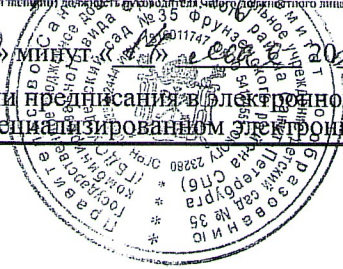

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

